


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.2. DACH – TRAUFANSCHLUSS BEHEIZTER DACHRAUM

VERTIKALSCHNITT Traufanschluss zu beheiztem Dachraum, Steildach mit Zwischensparrendämmung – Wandebene

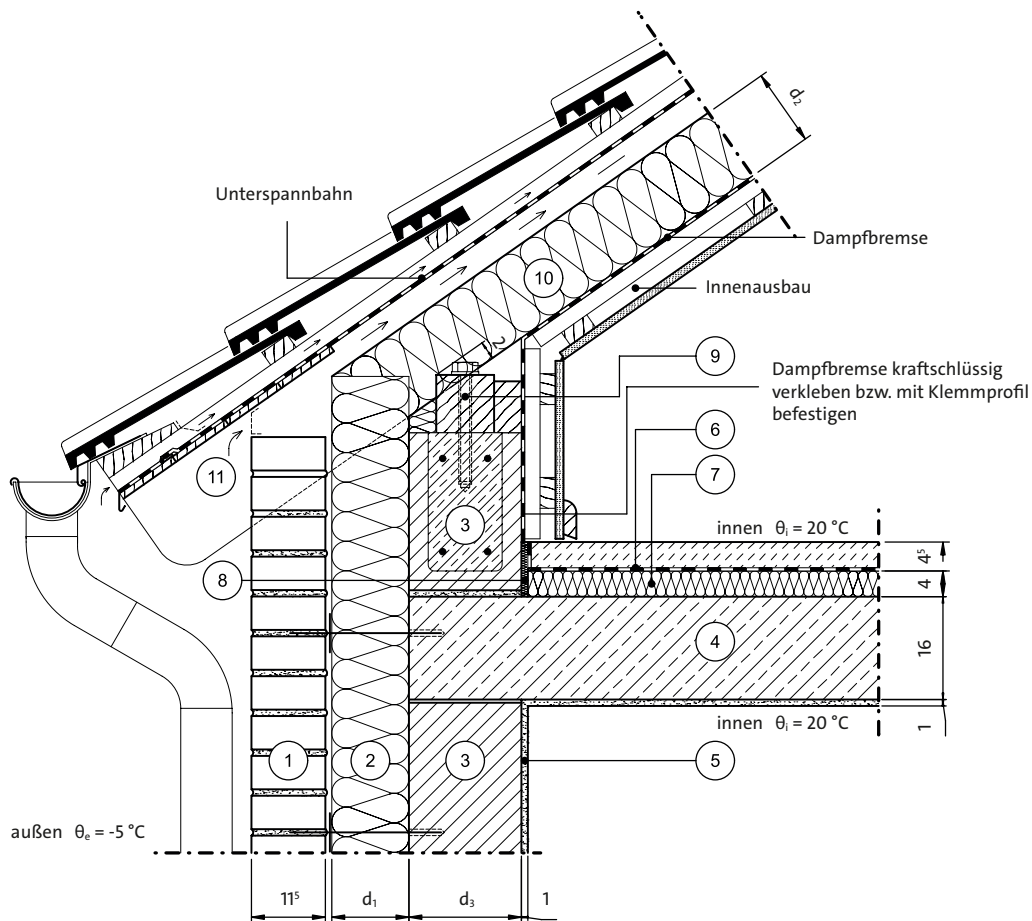

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Trittschalldämmung	0,04	-	0,040
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d_1	-	λ_1	8	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
3	Mauerwerk	d_3	-	λ_3	9	Fußpfette auf Abdichtung mit Verankerung	0,10	500	0,13
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,3	10	Wärmedämmung	d_2	-	λ_2
5	Innenputz	0,01	1400	0,70	11	Dachsparren	s.o.	500	0,13
6	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4					