


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.8. DACH – ATTIKAANSCHLUSS DACH BEGEHBAR

VERTIKALSCHNITT Attikaanschluss – Dach begehbar, thermisch getrenntes Betonelement als Brüstung

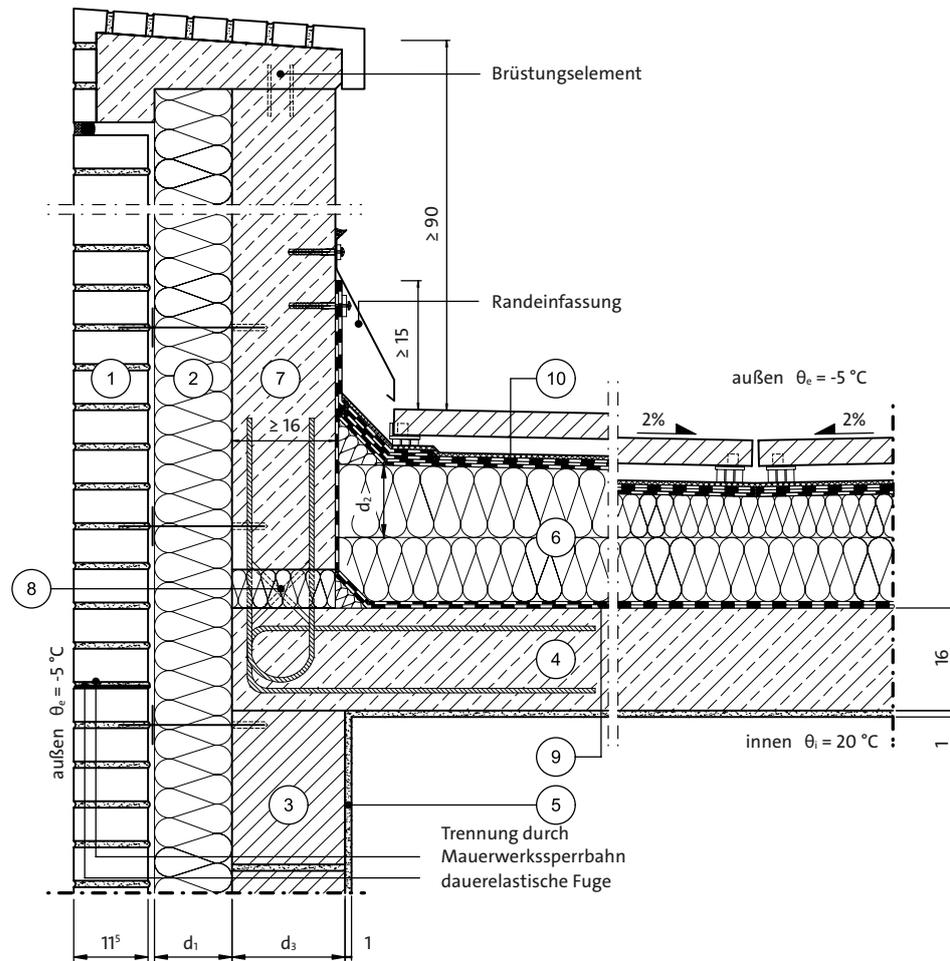

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99
2	Wärmedämmplatte als Vollämmung	d ₁	-	λ ₁
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃
4	Stahlbeton	s.o.	2300	2,3
5	Innenputz	0,01	1400	0,70
6	Wärmedämmung (als Gefälledämmung)	d ₂	-	λ ₂

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
7	Thermisch getrenntes Brüstungselement	0,16	2300	2,3
8	Dämmelement mit Edelstahlbewehrung	0,06	-	0,10
9	Dampfsperre auf Trennschicht	-	-	-
10	Dachabdichtung nach Flachdachrichtlinie	-	-	-